

D

GB

**COSMO**  
GUTES KLIMA  
BESSER LEBEN


**COSMO**  
GUTES KLIMA  
BESSER LEBEN


COSMO GMBH  
Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

Info@cosmo-info.de  
www.cosmo-info.de

**CBWZS25**

**MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG**  
EIN KOMPAKTES KIT FÜR DIE WARMWASSERZIRKULATION  
**INSTRUCTIONS FOR USE**  
A COMPACT UNIT FOR HOT WATER CIRCULATION

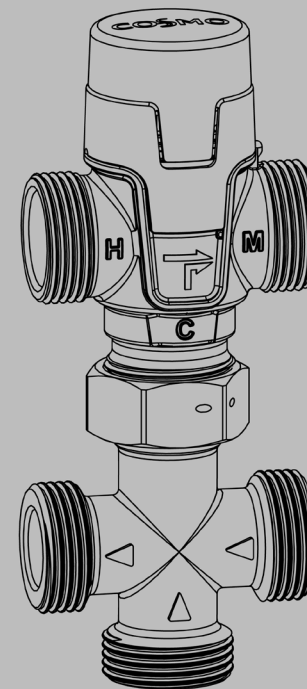

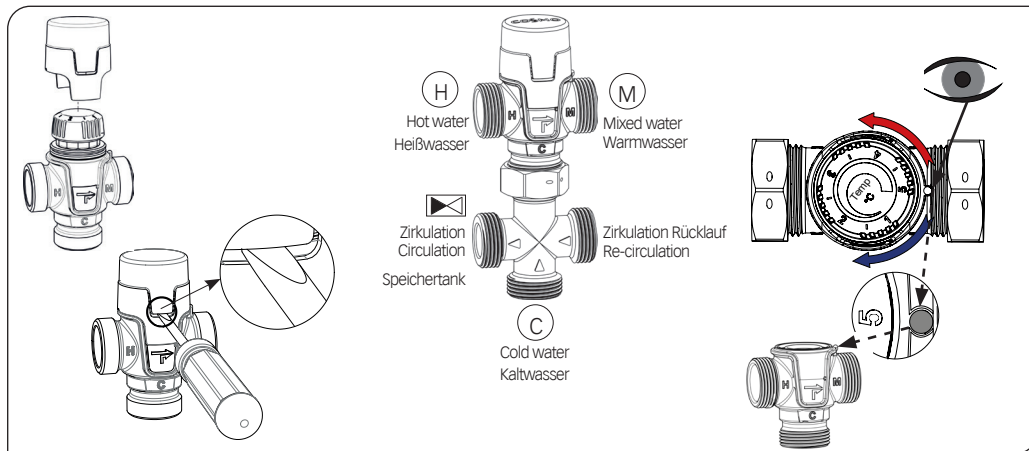


D

Die Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsregeln, Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Anlage muss die Wassertemperatur kontrolliert werden um das Risiko von Legionellenwachstum und Verbrennungen zu verhindern. Das Ventil darf niemals unter Druck demontiert werden.

GB

The installation must be performed in accordance with applicable installation rules, laws and regulations. Before operating the system, the tap water temperature must be checked to prevent risks of legionella growth and burns. Never dismantle the valve under pressure.

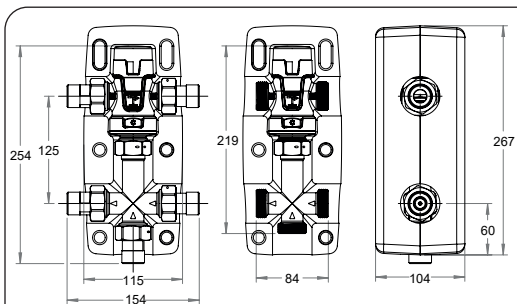

D


Kalkhaltiges Wasser kann durch Ablagerungen zu Funktionsstörungen führen. Durch Reinigen des Messingkörpers, oder Austausch des Thermostatelements, werden die Funktionen des Ventils in der Regel wiederhergestellt.

!! Achtung !! Das Ventil muss vor dem Öffnen drucklos gemacht werden, es herrscht Verbrühungsgefahr.

GB

Limescale water can lead to malfunctions due to deposits. Cleaning the brass body or replacing the thermostat element will usually the valve's functions.

!! Danger !! The valve must be depressurized before opening, there is a risk of scalding.

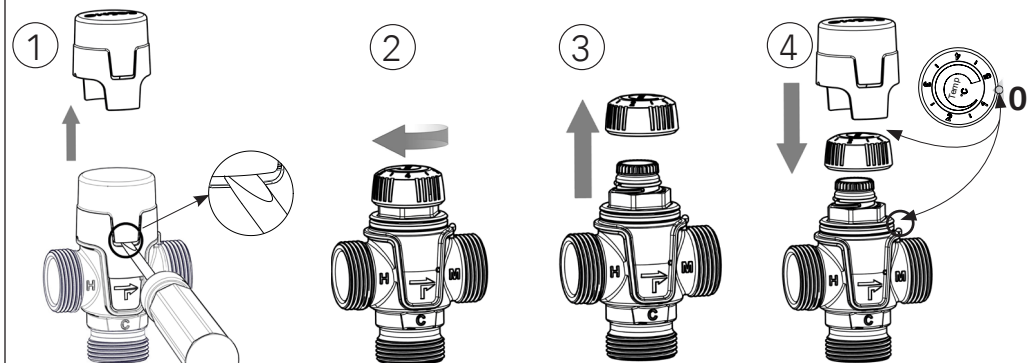


1. Die Kappe entfernen  
1. Remove the cap

2. Den Stellknopf bis zum Anschlag drehen  
2. Turn the knob to the stop

3. Den Stellknopf entfernen  
3. Remove the knob

4. Die 0-Position auf dem Stellknopf bei dem Punkt positionieren.  
4. Place the 0-position on the knob by the dot.

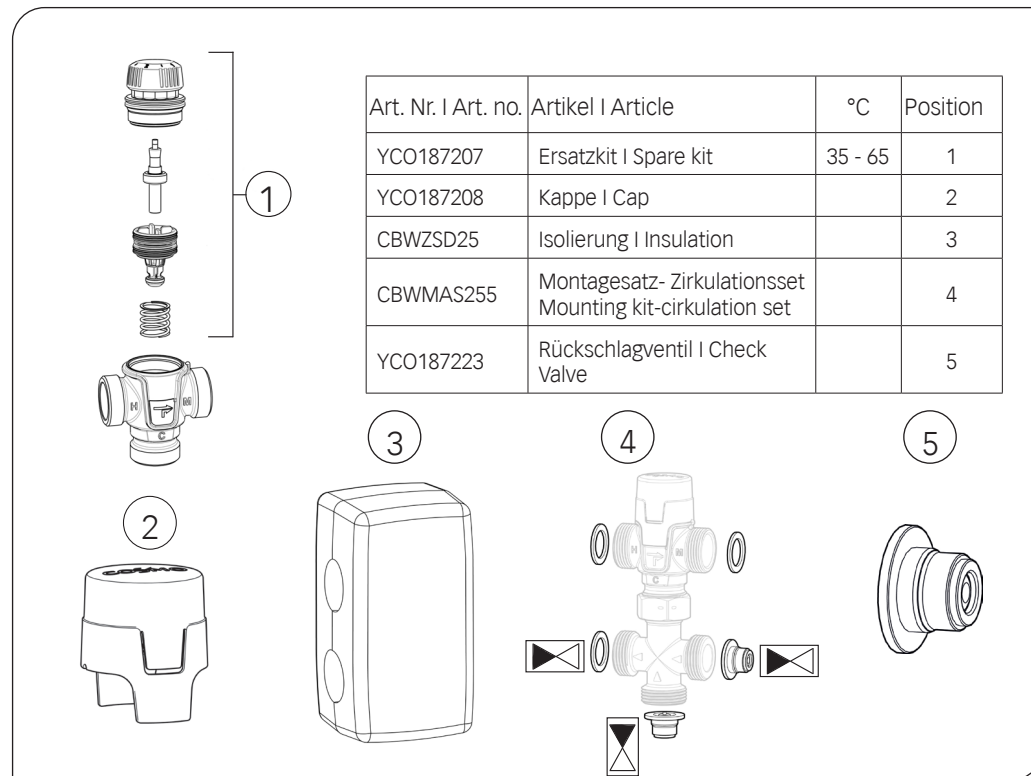

Art. Nr.   Art. no.	Artikel   Article	°C	Position
YCO187207	Ersatzkit   Spare kit	35 - 65	1
YCO187208	Kappe   Cap		2
CBWZSD25	Isolierung   Insulation		3
CBWMAS255	Montagesatz- Zirkulationsset Mounting kit-circulation set		4
YCO187223	Rückschlagventil   Check Valve		5

